



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.013.0004651-10

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з **27 січня 2010** до **01 грудня 2014**
Срок действия с

Продукція **промислова запірна арматура, що застосовується для холодної та
Продукция гарячої води (згідно додатку 31 тип) та запасні частини і
комплектуючі**

8481

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 12.2.063-81; ГОСТ 5761-74; ГОСТ 21345-78;
Соответствует требованиям НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.11-98;
СНИП III-18-75 - п.п.1.81; 1.86; 3.26**

Виробник продукції **фірма 'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Польща
*Изготовитель продукции***


Сертифікат видано **фірмі 'ZETKAMA S.A.', ul.3 Maja 12, 57-410, Scinawka Srednia, Польща
*Сертификат выдан***

Додаткова інформація **продукція, що випускається серійно з 27 січня 2010 р. до 01 грудня
Дополнительная информация 2014 р. Контроль виробництва сертифікованої продукції здійснюється
проведенням технічного нагляду один раз на півтора роки**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДГП СВЦОО, м.Київ, вул. Механізаторів, 9
Сертификат выдан органом по сертификации призначений (свідоцтво №UA.P.013) та
уповноважений (свідоцтво №UA.PN.013) від 01.04.08 р.**

На підставі **протоколи №№ 456/09 ПВзС, 457/09 ПКмС, 458/09 ПГС, 459/09 ПЗпС від 17.11.09 р.
На основании ВЛ ДГП СВЦОО (№2Н122 від 16.07.07 р.); висновок 163-1-Р/09 від 26.01.10 р.,
звіт з перевірки та оцінки СУЯ № 163/09 від 20.11.2009 р.**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

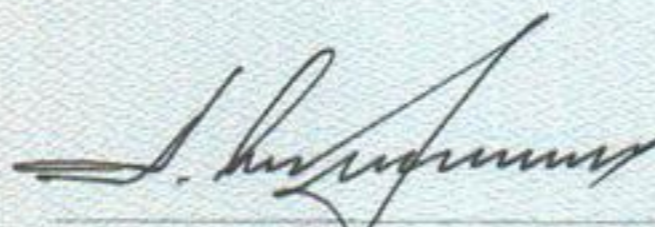

А. П. Олефіренко

підпис

ініціали, прізвище



Чистість сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 398610



№ 500671

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.013.0004651-10

27 січня 2010

Сертифікат поширюється на промислову запірну арматуру,
що застосовується для холодної та гарячої води:

- вентилі запірні типів 215, 216з умовним проходом: Dn 15-300 мм з робочим тиском 0,6; 1,6 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 2,5 МПа; Dn 15-250 мм з робочим тиском 4,0 МПа; Dn 15-400 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- вентилі запірні типу 201 з умовним проходом: Dn 10-50 мм з робочим тиском 1,6 МПа
- вентилі сільфонні типів 229, 230, 234, 235 з умовним проходом: Dn 15-250 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 2,5 МПа, Dn 15-350 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани балансировочні типу 443 з умовним проходом Dn 40-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани балансировочні типу 445 з умовним проходом Dn 65-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани балансировочні типу 221 з умовним проходом Dn 15-50 мм з робочим тиском 2,5 МПа;
- крани шарові типу 565 з умовним проходом Dn 15-250 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типу 275 з умовним проходом Dn 15-100 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-300 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- клапани зворотні типу 277 з умовним проходом Dn 15-50 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типів 287, 288 з умовним проходом Dn 15-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-200 мм з обочим тиском 2,5 МПа; 4,0 МПа;
- клапани зворотні типу 302 з умовним проходом Dn 40-300 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- клапани зворотні типу 400 з умовним проходом Dn 50-400 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- клапани зворотні типу 401 з умовним проходом Dn 25-80 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- фільтри сітчасті типу 821 з умовним проходом Dn 15-400 мм з робочим тиском 1,6 МПа; Dn 15-250 мм з робочим тиском 2,5 МПа; Dn 15-200 мм з робочим тиском 4,0 МПа;
- фільтри сітчасті типу 823 з умовним проходом: Dn 6-80 мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- клапани поплавкові типів 272, 274 з умовним проходом: Dn 25-200 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- затвори поворотні типів 497, 498 з умовним проходом: Dn 32-800 мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- клапани сапуні типів 917, 918 з умовним проходом: Dn 25 мм з робочим тиском 1,6 МПа;
- корзини всмоктуючі типу 935 з умовним проходом: Dn 40-300 мм з робочим тиском 1,0 МПа;
- засувки клинові типів 111, 112 з умовним проходом: Dn 40-500 мм з робочим тиском 1,0 МПа; 1,6 МПа;
- гідранти типів 852, 855 з умовним проходом: Dn 80-100 мм з робочим тиском 1,6 МПа;

Загальна кількість арматури 31 тип

Керівник органу сертифікації
Розділ технічного регулювання та сертифікації




підпис

А. П. Олефіренко
ініціали, прізвище

