


ТЕПЛОВА СХЕМА БЛОКУ WATT SO-3H 300

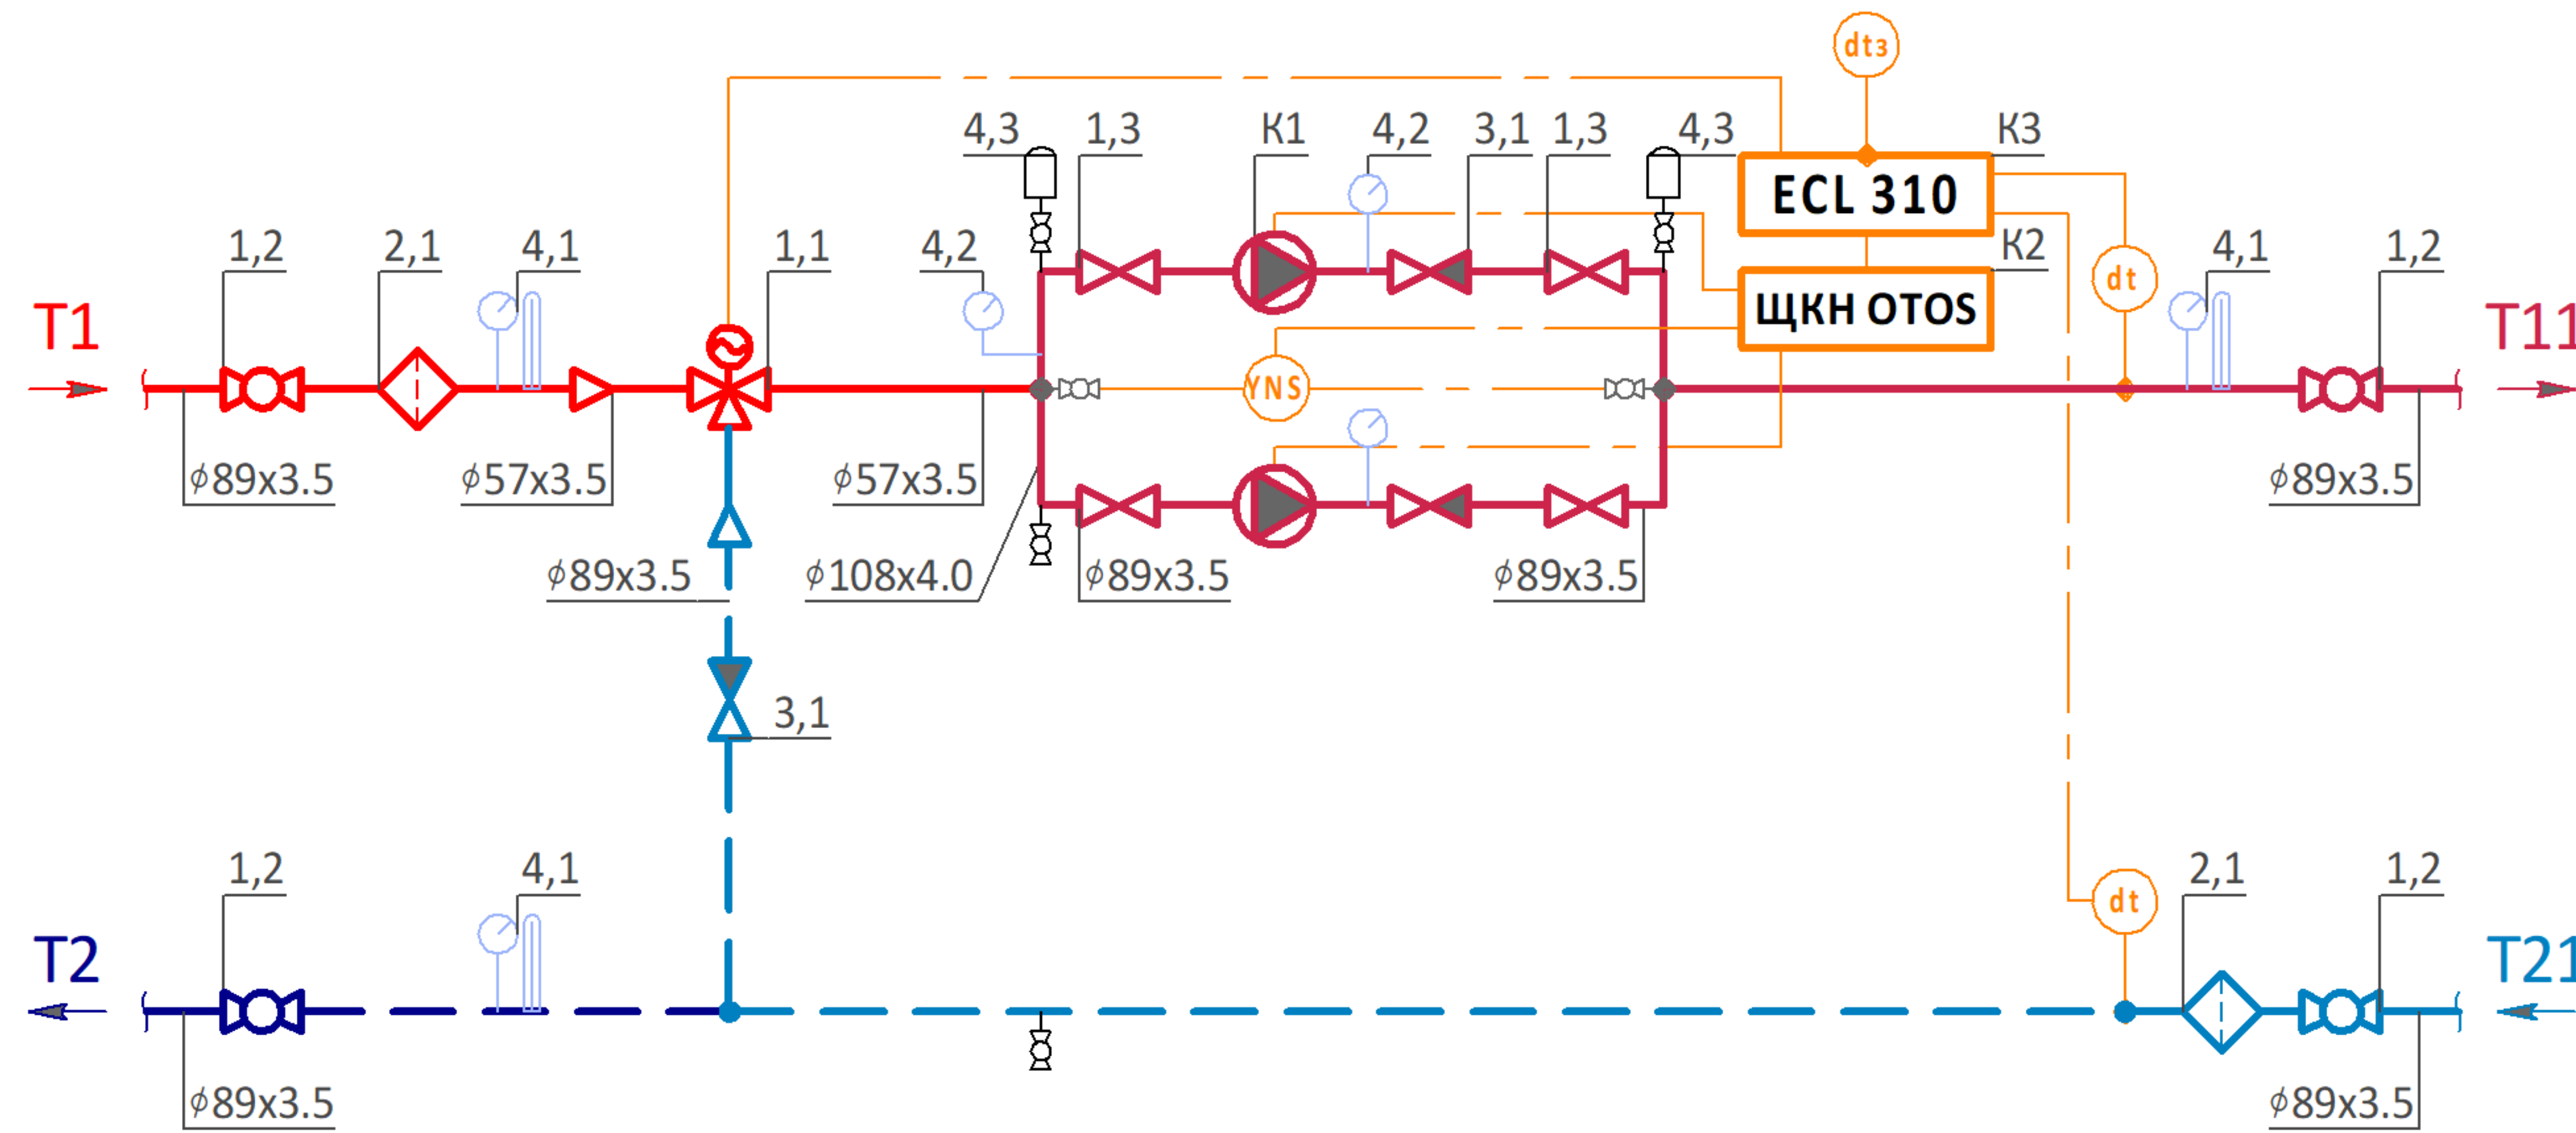

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- | | | |
|---|-----|--|
|  | T1 | Подаючий трубопровід теплових мереж / котельні |
|  | T2 | Зворотній трубопровід теплових мереж / котельні |
|  | T11 | Подаючий трубопровід системи опалення / тепlopостачання |
|  | T21 | Зворотній трубопровід системи опалення / тепlopостачання |
|  | | Імпульсні лінії / Дроти систем автоматизації |
|  | | Кран кульовий |
|  | | Затвір дисковий "Батерфляй" |
|  | | Зворотній клапан |
|  | | Фільтр сітчатий |
|  | | Насос |
|  | | Регулюючий клапан з електричним приводом |

* Виробник за власним розсудом або за потребою замовника може замінити обладнання у комплектації блока, аналогічним обладнанням з характеристиками що відповідають потребі.

Комплект постачання WATT SO-3H 300 (єдиний виріб)

[illegible]

Вага блоку у зборі: 500 кг

						WATT SO-3H 300				
Вим.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП						Блок підключення системи опалення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів										
Розробив										
						Схема теплова				
Н. контр.										

