


ТЕПЛОВА СХЕМА БЛОКУ WATT SO-3H 500

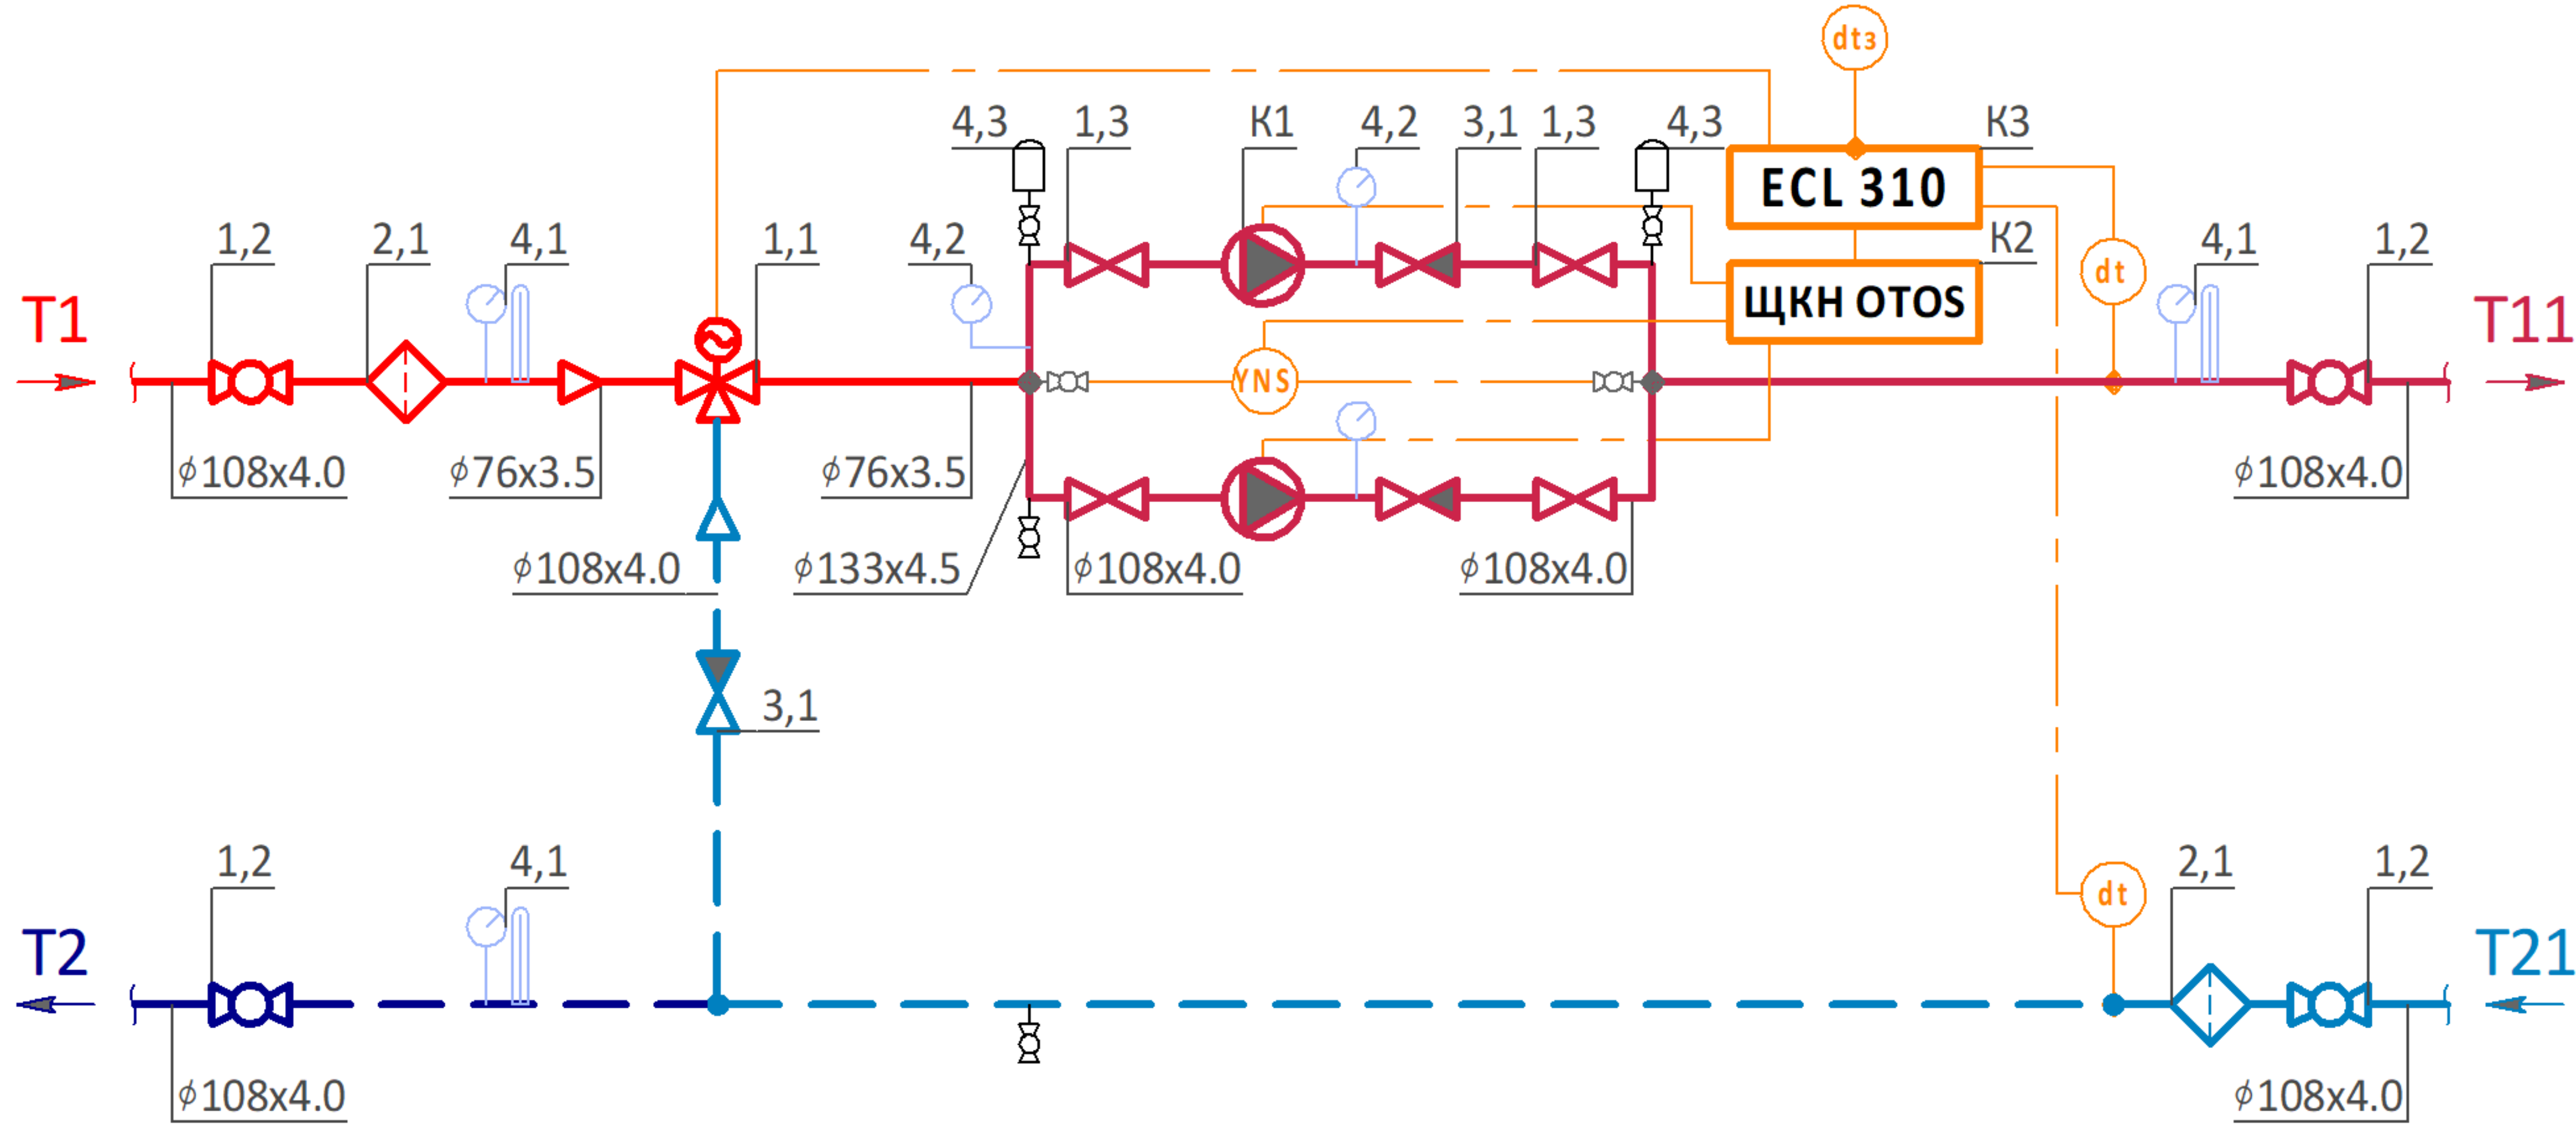

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- | | |
|---|--|
|  | Подаючий трубопровід теплових мереж / котельні |
|  | Зворотній трубопровід теплових мереж / котельні |
|  | Подаючий трубопровід системи опалення / теплопостачання |
|  | Зворотній трубопровід системи опалення / теплопостачання |
|  | Імпульсні лінії / Дроти систем автоматизації |
|  | Кран кульовий |
|  | Затвір дисковий "Батерфляй" |
|  | Зворотній клапан |
|  | Фільтр сітчатий |
|  | Насос |
|  | Регулюючий клапан з електричним приводом |

* Виробник за власним розсудом або за потребою замовника може замінити обладнання у комплектації блока, аналогічним обладнанням з характеристиками що відповідають потребі.

Комплект постачання WATT SO-3H 500 (єдиний виріб)

[illegible]

Вага блоку у зборі: 600 кг

						WATT SO-3H 500				
Вим.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Блок підключення системи опалення		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП								РП		
Перевішив										
Розробив						Схема теплова				
Н. контр.										

