


ТЕПЛОВА СХЕМА БЛОКУ WATT SO-ZS 300

Комплект постачання WATT SO-ZS 300 (єдиний виріб)

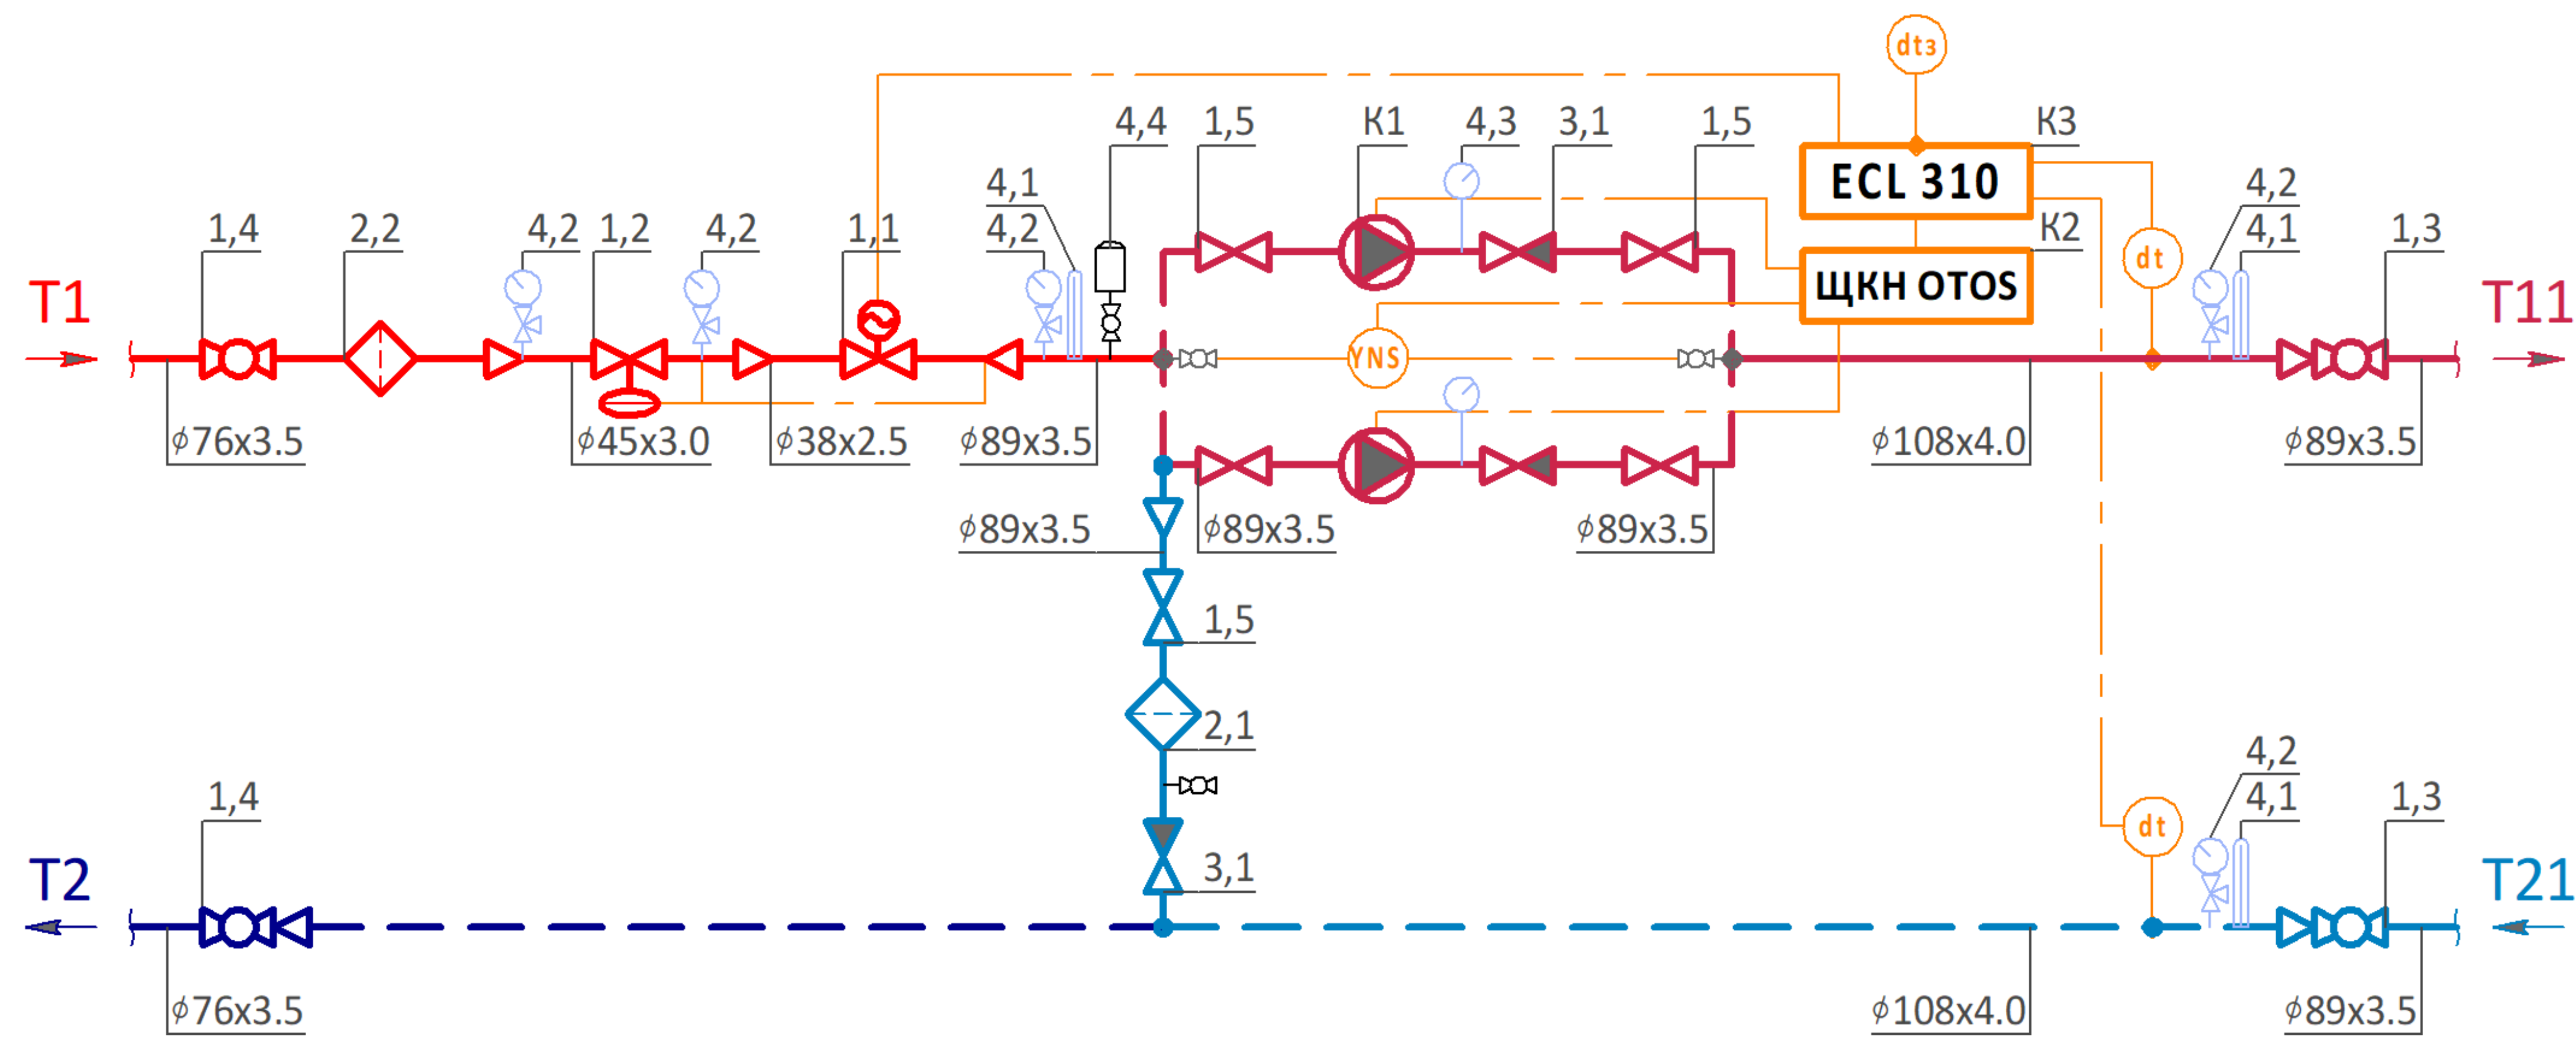

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- T1 — Подаючий трубопровід теплових мереж / котельні
- T2 — Зворотній трубопровід теплових мереж / котельні
- T11 — Подаючий трубопровід системи опалення / тепlopостачання
- T21 — Зворотній трубопровід системи опалення / тепlopостачання
- — Імпульсні лінії / Дроти систем автоматизації

- Кран кульовий
- Затвір дисковий "Батерфляй"
- Зворотній клапан
- Фільтр сітчатий
- Насос
- Регулюючий клапан з електричним приводом
- Регулятор перепаду тиску

* Виробник за власним розсудом або за потребою замовника може замінити обладнання у комплектації блоку, аналогічним обладнанням з характеристиками що відповідають потребі.

Поз.	Тип	Найменування	Кіл.	Маса	Приміт.
K1	Циркуляційний насос	Wilo Yonos MAXO 50/0.5-16:230V	2	25	
K2	Щит керування насосами	OTOS ЩКН 2x1.25 - 230V	1	5.0	
K3	Електронний контролер	Danfoss ECL 310 - 230V	1	0.5	
K4	Трубна обв'язка	OTOS WATT SO-ZS 300kW	1	350	
1.1	Клапан регулюючий	Danfoss VRB2 DN32 Kvs16	1	1.5	
1.2	Регулятор перепаду тиску	LDM RD122D DN40 Kvs21	1	7.0	0.15-0.6 bar
1.3	Кульовий кран фланцевий	AYVAZ TGV25 DN80	2	22	
1.4	Кульовий кран фланцевий	AYVAZ TGV25 DN65	2	18	
1.5	Затвір дисковий	AYVAZ KV7 DN80	5	4.5	
1.6	Кульовий кран різьбовий	V&G DN15	4	0.2	
2.1	Фільтр сітчастий фланцевий	Walver DN80	1	15	
2.2	Фільтр сітчастий фланцевий	Walver DN65	1	13	
3.1	Зворотній клапан міжфланц.	AYVAZ CV25 DN80	3	3.0	
4.1	Термометр прямий	Склоприлад ТТЖ-М 150	3	0.5	
4.2	Манометр радіальний	Склоприлад ДМ-05 DN15 1,6	5	1.0	
4.3	Манометр осьовий	Склоприлад DN15 1,6MPa	2	0.2	
4.4	Автом. відвідник повітря	Grand DN15	1	0.2	

Вага блоку у зборі: 500 кг

						WATT SO-ZS 300			
Вим.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Блок підключення системи опалення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							РП		
Перевірив									
Розробив						Схема теплова			
Н. контр.									

