


ТЕПЛОВА СХЕМА БЛОКУ WATT SO-ZS 500

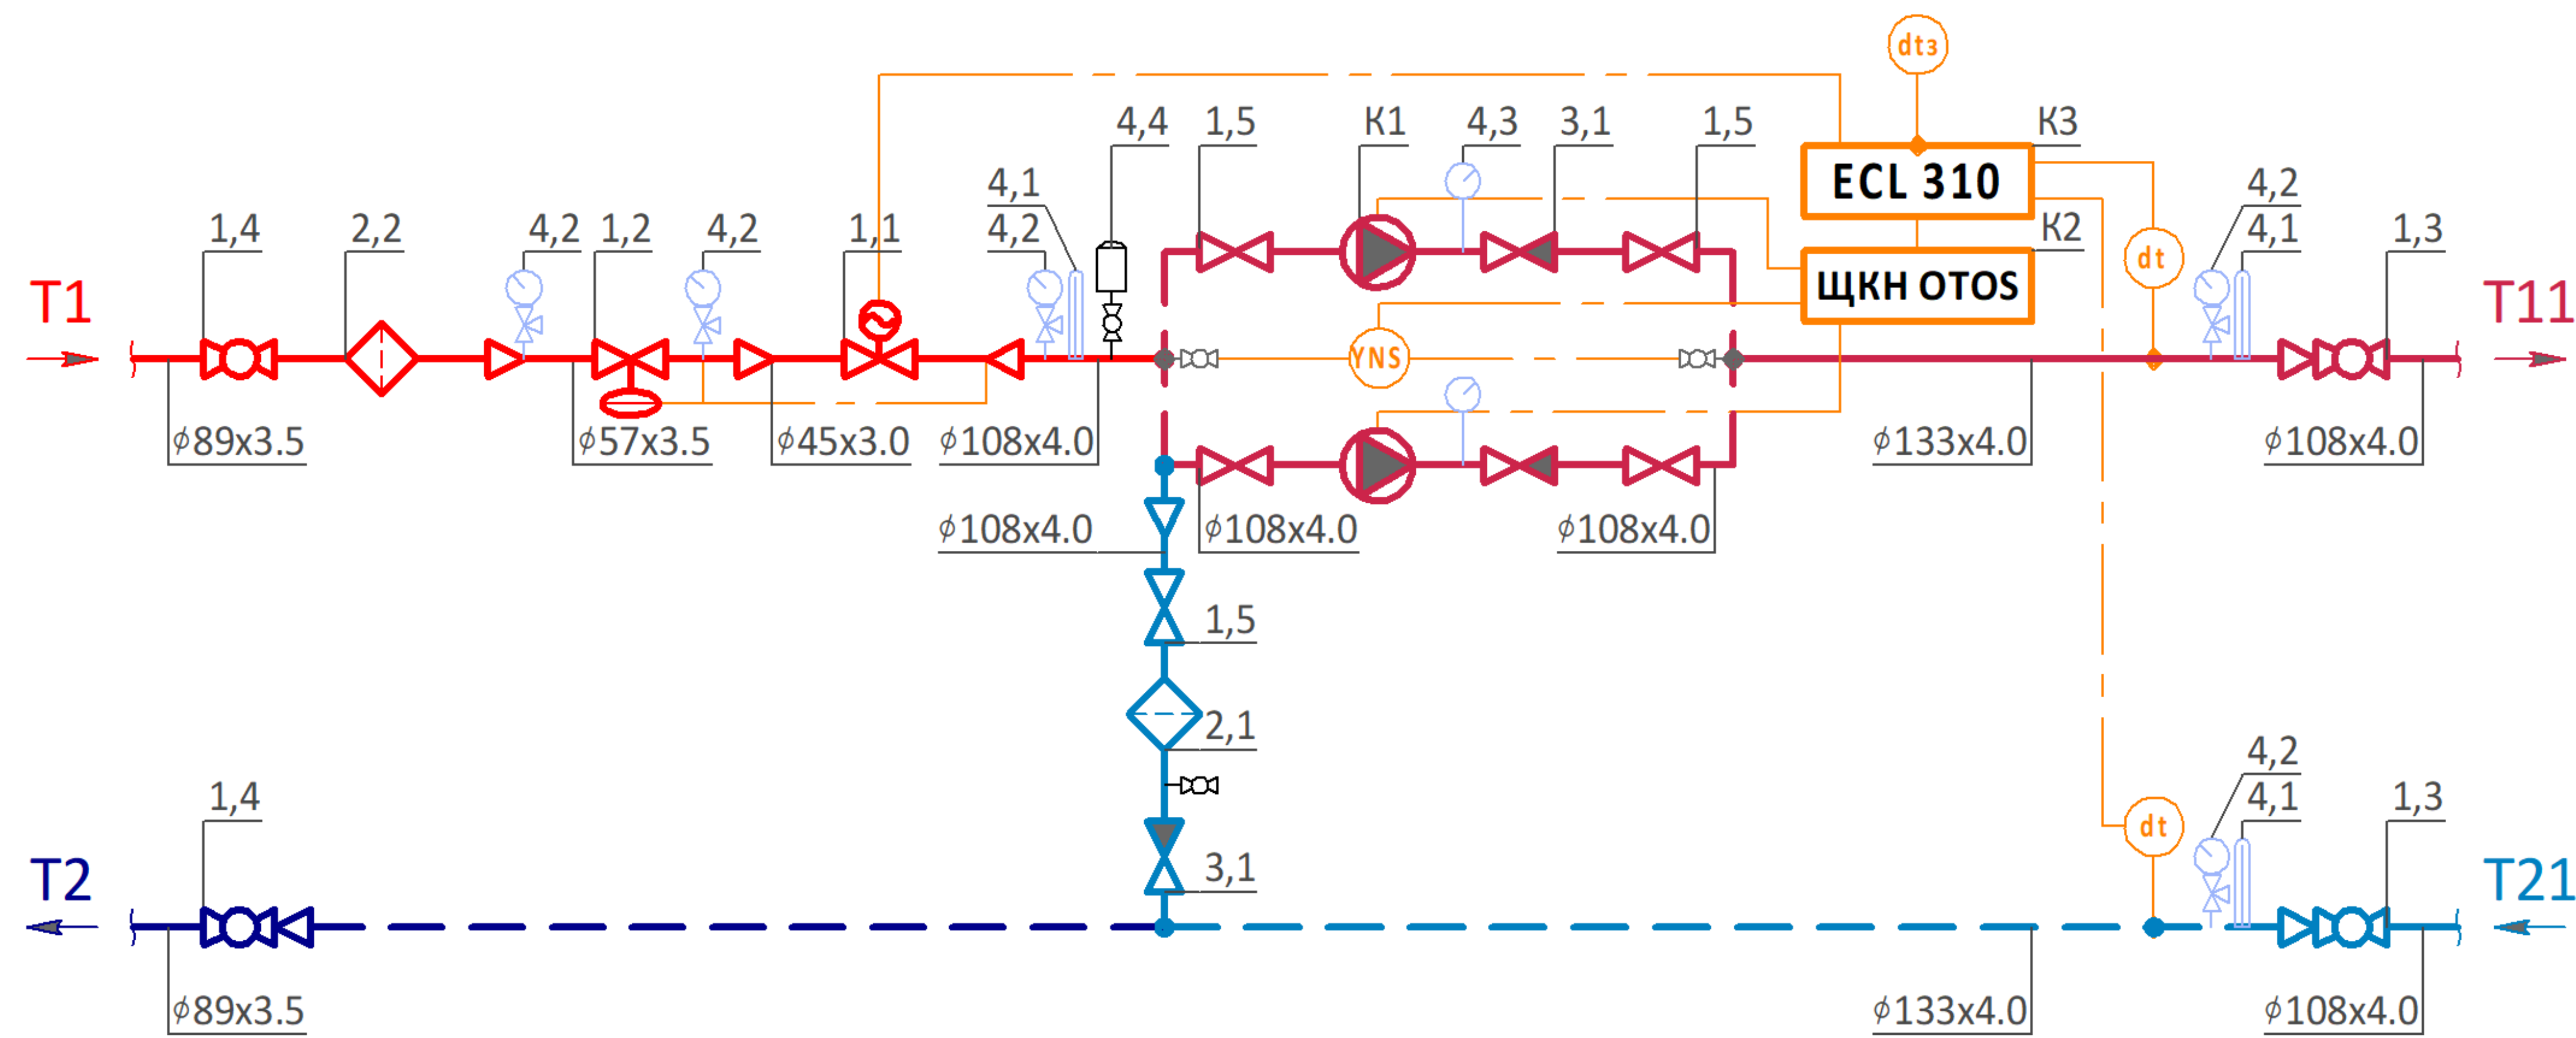

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- T1

T2

T11

T21

Подаючий трубопровід теплових мереж / котельні

Зворотній трубопровід теплових мереж / котельні

Подаючий трубопровід системи опалення / тепlopостачання

Зворотній трубопровід системи опалення / тепlopостачання

Імпульсні лінії / Дроти систем автоматизації
- Кран кульовий

Затвір дисковий "Батерфляй"

Зворотній клапан

Фільтр сітчатий

Насос

Регулюючий клапан з електричним приводом

Регулятор перепаду тиску
- * Виробник за власним розсудом або за потребою замовника може замінити обладнання у комплектації блоку, аналогічним обладнанням з характеристиками що відповідають потребі.
- Комплект постачання WATT SO-ZS 500 (єдиний виріб)
- | Поз. | Тип | Найменування | Кіл. | Маса | Приміт. |
|------|----------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|
| K1 | Циркуляційний насос | Wilo Yonos MAXO 65/0.5-16:230V | 2 | 28 | |
| K2 | Щит керування насосами | OTOS ЩКН 2x1.45 - 230V | 1 | 5.0 | |
| K3 | Електронний контролер | Danfoss ECL 310 - 230V | 1 | 0.5 | |
| K4 | Трубна обв'язка | OTOS WATT SO-ZS 500kW | 1 | 400 | |
| 1.1 | Клапан регулюючий | Danfoss VRB2 DN40 Kvs25 | 1 | 2.5 | |
| 1.2 | Регулятор перепаду тиску | LDM RD122D DN50 Kvs32 | 1 | 9.0 | 0.15-0.6 bar |
| 1.3 | Кульовий кран фланцевий | AYVAZ TGV25 DN100 | 2 | 29 | |
| 1.4 | Кульовий кран фланцевий | AYVAZ TGV25 DN80 | 2 | 22 | |
| 1.5 | Затвір дисковий | AYVAZ KV7 DN100 | 5 | 4.5 | |
| 1.6 | Кульовий кран різьбовий | V&G DN15 | 4 | 0.2 | |
| 2.1 | Фільтр сітчастий фланцевий | Walver DN100 | 1 | 22 | |
| 2.2 | Фільтр сітчастий фланцевий | Walver DN80 | 1 | 15 | |
| 3.1 | Зворотній клапан міжфланц. | AYVAZ CV25 DN100 | 3 | 5.6 | |
| 4.1 | Термометр прямий | Склоприлад ТТЖ-М 150 | 3 | 0.5 | |
| 4.2 | Манометр радіальний | Склоприлад ДМ-05 DN15 1,6 | 5 | 1.0 | |
| 4.3 | Манометр осьовий | Склоприлад DN15 1,6MPa | 2 | 0.2 | |
| 4.4 | Автом. відвідник повітря | Grand DN15 | 1 | 0.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
- Вага блоку у зборі: 600 кг
- | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|-------|--------|------|-----------------------------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | WATT SO-ZS 500 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Вим. | Кіл. | Арк. | № док | Підпис | Дата | Блок підключення системи опалення | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| ГІП | | | | | | | РП | | |
| Перевірив | | | | | | | | | |
| Розробив | | | | | | Схема теплова | | | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |

